



**CALDERAS DE BAJA PRESIÓN,  
15 psi (1 kg/cm<sup>2</sup>) MÁX.**

**Acoplamiento de montaje rápido**

**67**  
LWCO  
-----  
**Uni-Match®**  
○  
Alimentador eléctrico de agua **101-A**

**64-A**  
LWCO  
-----  
**Uni-Match®**  
○  
Alimentador eléctrico de agua **101-A**

**47-2**  
Combinación Alimentador de agua/LWCO

**Conexiones de tuberías estándar 1" NPT**

**61**  
LWCO  
-----  
**Uni-Match®**  
○  
**101-A**  
Alimentador eléctrico de agua

**64**  
LWCO  
-----  
**Uni-Match®**  
○  
Alimentador eléctrico de agua **101A**

**Alimentador eléctrico 247**  
-----  
**Alimentadores eléctricos 51, 51-S**

**Controles de probetas conductivas**

LWCO  
**PS-800**  
-----  
LWCO Secundario  
**750P**  
-----  
LWCO  
**750B**

**CALDERAS DE BAJA Y ALTA PRESIÓN,  
RETORNO A BOMBA (Necesitan control de bomba)**

**Sensible a la presión**

**42/42S**  
Combinación LWCO/control de bomba  
50 psi  
(3.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**150/150S**  
Combinación LWCO/control de bomba  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**157/157S**  
Combinación LWCO/control de bomba  
Columna de agua  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**42-A/42S-A**  
Combinación LWCO/Control de bomba c/acoplamiento rápido  
50 psi  
(3.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**150-M/150S-M**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Reset manual  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**157-M/157S-M**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Reset manual  
Col. de agua  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**42-N/42S-N**  
Combinación LWCO/Control de bomba w/ Conexiones a tubo vidrio  
50 psi  
(3.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**150-MD\*/150S-MD\***  
Combinación LWCO/Control de bomba  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**157-MD\*/157S-MD\***  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Columna de agua  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**No sensible a la presión**

**93**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**94**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
250 psi  
(18 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**150E/157E**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**193**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Col. de agua  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**194**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Col. de agua  
250 psi  
(18 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**150EM/157EM**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Reset manual  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**93-M/193-M**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Reset manual  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**94-M/194-M**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
Reset manual  
250 psi  
(18 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**750B-C3/C4**  
Combinación LWCO/Control de bomba  
250 psi  
(18 kg/cm<sup>2</sup>) máx.


**93-7B/193-7B**  
Control de agua proporcional/LWCO  
150 psi  
(10.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

**94-7B/194-7B**  
Control de agua proporcional/LWCO  
250 psi  
(18 kg/cm<sup>2</sup>) máx.

\* Diferencial máximo (MD) recomendado en calderas de baja presión, por debajo de 50 psi (3.5 kg/cm<sup>2</sup>) máx.



**CALENTADORES DE AGUA**

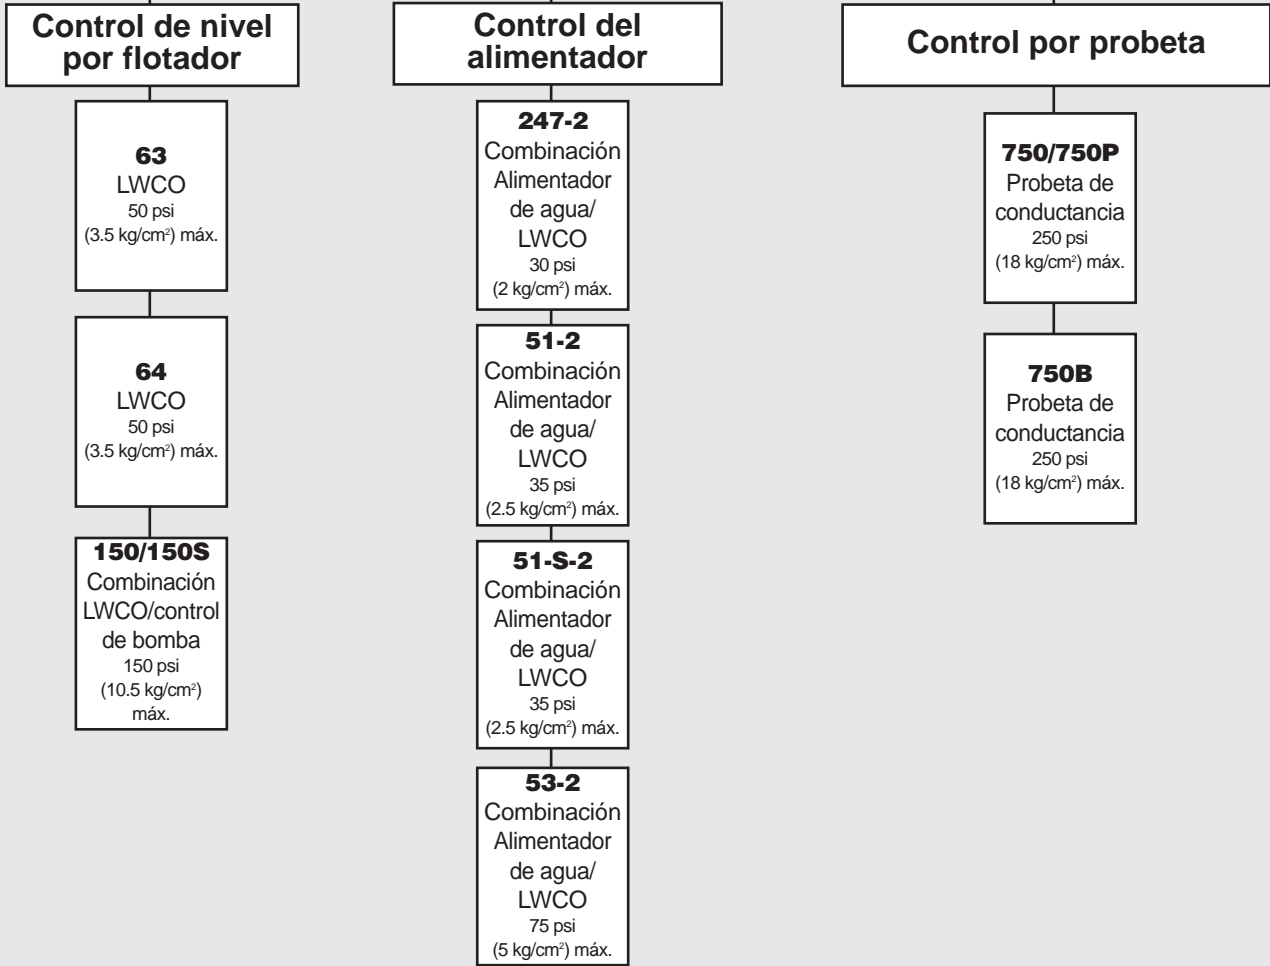

**CALENTADORES DE AGUA**

